


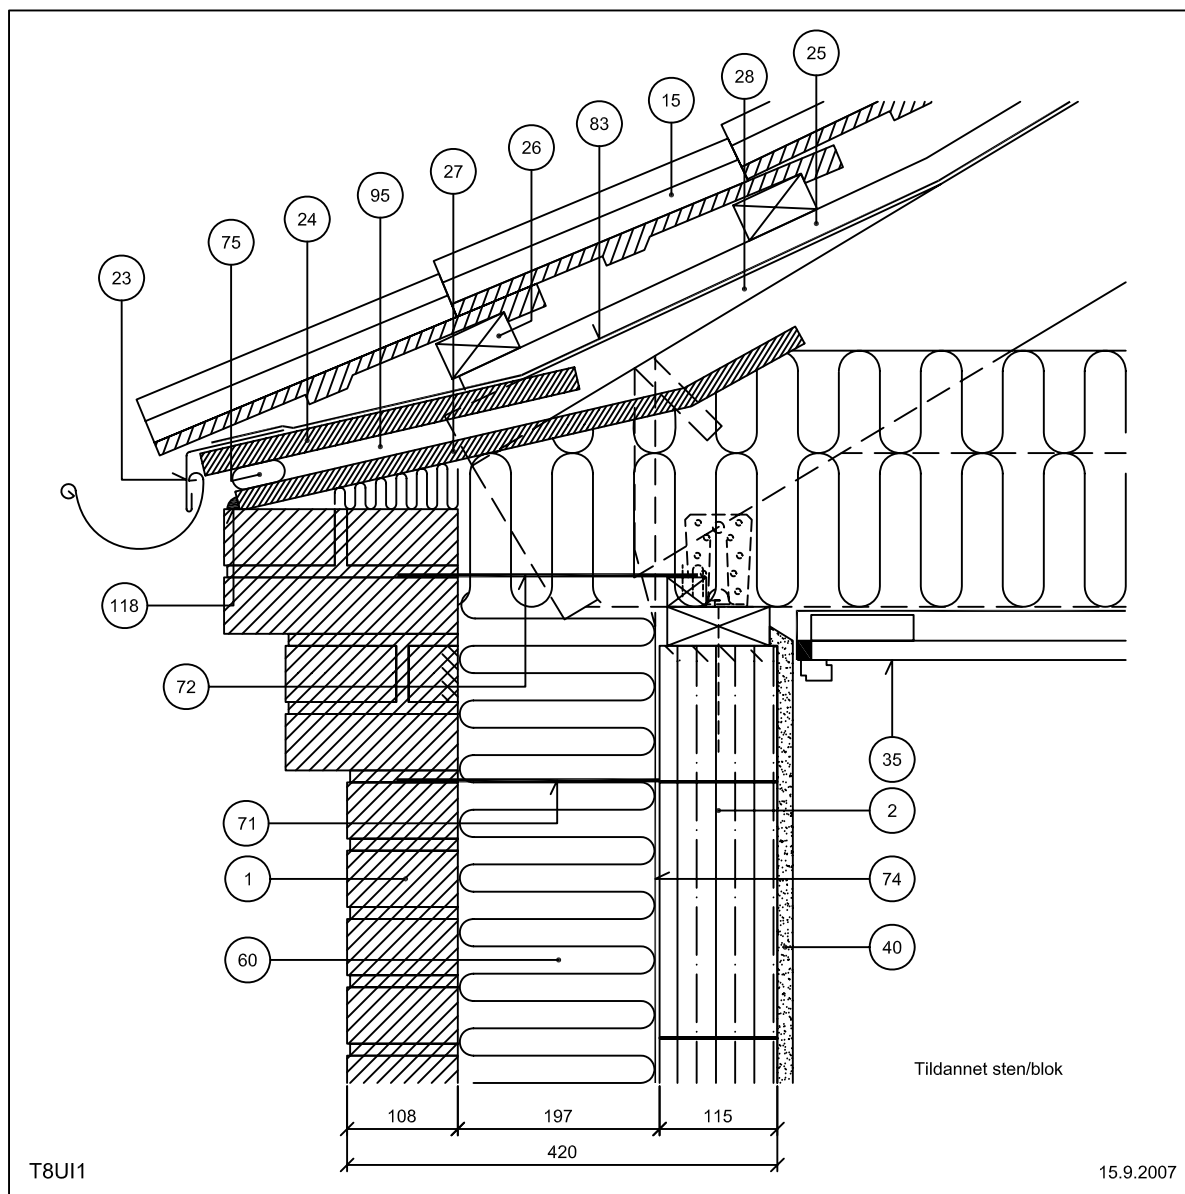

Tagfod (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Gesims, 25°

Kombinationsvæg, 420 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. T9UI1.

25° refererer til de nederste rækker tagsten.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

1	Tegl i formur	40	Letpuds, gips
2	Isolerende teglblokke i bagmur	60	Isolering
15	Tegltagsten	71	Trådbinder til limfuge
23	Fodblik	72	Trådbinder, påsøm- met lægte
24	Brædder/vandfast krydsfiner	74	Forankring af tagværk
25	Afstandsliste	75	Snefangsrør
26	Lægte	83	Undertag
27	Vandfast krydsfiner eller tilsvarende	95	Ventilation
28	Opskalk	118	Elastisk fuge
35	Loft		

	U_D	$U_{i,v}$	ψ_{k1}
	W/m ² K	W/m ² K	W/mK
	0,18	0,14	0

Tegningshistorik